



AEMモニター専用ケーブル AE-MHZ01-C4 接続マニュアル

本ケーブルはAKB分電盤内計測ユニットとAEMモニター間を接続する専用ケーブルです。
左右のコネクタは同形状ですので、どちら側に接続しても問題ありません。
AEMモニター側の接続箇所はAEMモニター同梱の施工説明書でご確認ください。

■ AKB分電盤 電力計測ユニット 通信ケーブル接続

専用ケーブルの電力計測ユニットへの接続

- AKB分電盤内の電力計測ユニット及び、AEMモニターと専用ケーブルを接続する際は、主幹ブレーカーおよび太陽光発電電等のブレーカーを「切」にしてください。
- 専用ケーブルには、予めEMIコアを取り付けてください。
EMIコアの部分はAKB分電盤右側の隙間にいれてください。

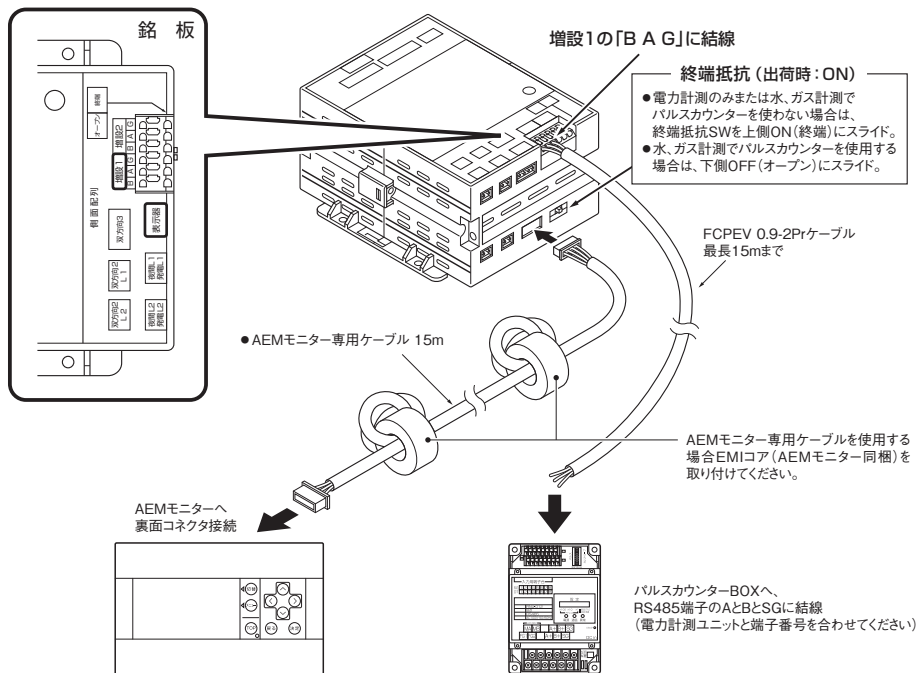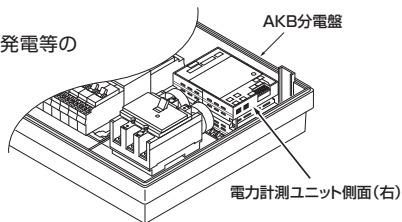

【 EMIコアの取り付け方 】

・EMIコアは両端から250mm、350mmのところに入れて取り付けを行います。

・専用ケーブルをEMIコアに2回通し、巻きつけます。

