



ケーブル用防災製品

準耐火建築物および耐火建築物に不可欠な
防火区画貫通措置部材をご用意しました！

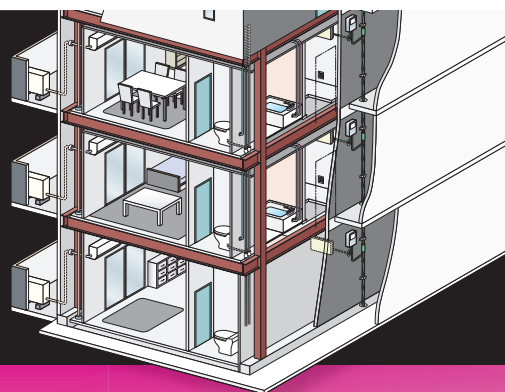


コンセント・
スイッチボックス用
耐火パテ (IKA)




木軸対応

コンセント・
スイッチボックス用
耐火パテ (IKA-S)




木軸対応 ※ラベル同梱


耐火コンセント
スイッチボックス
片壁用 (IKK)




耐火遮音気密コンセント・
スイッチボックスカバー
(IKW-N)



木軸対応 後づけ施工

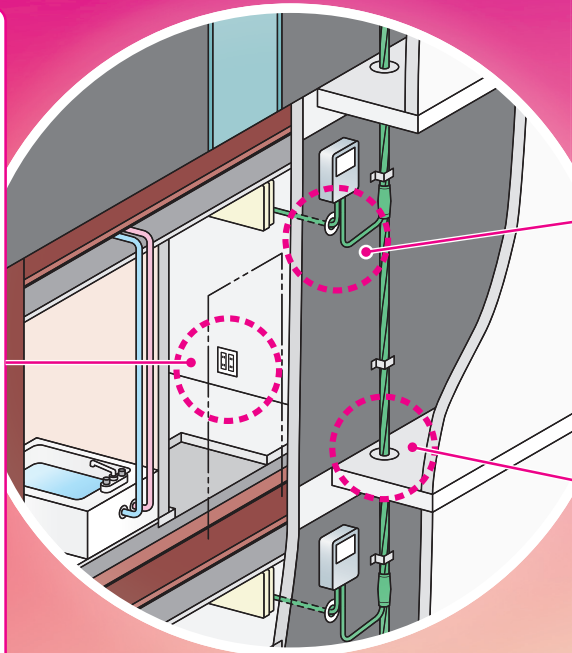


耐火テープ
電線管タイプ
(IKD-N)




木軸対応 地震対策品
※ラベル同梱

耐火プラグ
ケーブルタイプ
(IKG)




木軸対応 ※ラベル同梱

耐火クロスカバー
(IKX)



新工法

耐火シート
マルタイプ (IKS-N)



木軸対応 地震対策品
※ラベル同梱

工法	分類/工法名	認定・評定 国土交通大臣認定 (一財)日本消防設備 安全センター評定 消防(共住区画)評定品	貫通部位							
			床			壁				
			RC・ALC 床	RC・ALC 床 電線管	中空床 耐火 60分	RC・ALC 壁	RC・ALC 壁 電線管	片壁	中空壁 耐火・遮音 60分	中空壁 耐火 45分
カバ工法	丸穴 耐火クロスカバー (IKX)	■PS060FL-1231 (床)	○	○	×	×	×	×	×	×
テープ工法	丸穴 耐火テープ電線管タイプ (IKD-N) 地震対策品	■PS060FL-0723 (床) ■PS060WL-0729 (壁) ■PS060WL-0728 (中空壁)	×	○	×	×	○	○	○	○
	丸穴 耐火プラグケーブルタイプ (IKG)	■PS060FL-0721 (床) ■PS060WL-0551 (壁) ■PS060WL-0516 (中空壁) ■PS060WL-0518-1 (片壁) ■PS045WL-0708 (中空壁)	○	×	×	○	×	○	○	○
シート工法	丸穴 耐火シートマルタイプ (IKS-N) 地震対策品	■PS060FL-0280 (床) ■PS060FL-0600 (床・中空床) ■PS060WL-0757 (壁・中空壁)	○	×	○	○	×	×	○	×
	コンセント・スイッチボックス用耐火パテ (IKA-S)	■PS060WL-0831 (壁・中空壁) (注2)	×	×	×	○	×	×	○	×
	コンセント・スイッチボックス用耐火パテ (IKA)	■PS060WL-0639 (壁・中空壁) (注2) ■PS045WL-0709 (中空壁)	×	×	×	○	×	×	○	○
	耐火コンセントスイッチボックス片壁用 (IKK)	■PS060WL-0580-1 (片壁) (注2)	×	×	×	×	×	○	×	×
	耐火遮音気密コンセント・スイッチボックスカバー (IKW-N)	■PS060WL-0955 (壁・中空壁) ■PS045WL-0956 (壁・中空壁)	×	×	×	○	×	×	○	○

(注1) 共同住宅の区画貫通の取り扱いが変わりました。消防第53号通知にて運用されていた共住区画の貫通について2007年4月より告示化されました。(平成17年消防庁告示第4号)
(注2) 国土交通大臣認定は、コンセント・スイッチなどのない状態で認定です。コンセント・スイッチなどにご使用の場合は、事前に所轄の官公庁にご相談願います。

因幡電機産業株式会社
産機カンパニー ハウジング統括部 防災製品グループ

〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町4-11-6 中央日土地谷町ビル4階
TEL:06-7711-4770 FAX:06-7711-4775
E-mail:fbousai@gr-inaba.com
<https://www.inaba.co.jp/abaniact/taikax/>

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はたかく断ります。
※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。
※本リーフレットに記載の内容は2024年10月現在のものです。

HPはこちら

